Empresa certificada

FICHA TÉCNICA

VÁLVULA DE PASO TERMOPLÁSTICA CON SALIDA DE NIPLE TELESCÓPICO

NORMA REFERENCIAL: 399.169:2016

DESCRIPCIÓN:


Válvula de paso termoplástica con obturación de asiento instalado en el medidor cuya función es permitir y cerrar el paso de agua.

Posee un niple telescópico que se extiende o se retrae para acoplar al medidor de agua potable.


Tiene en su manija unos topes y un tornillo autorizante especial con triple incisión que asegura este sistema de control ya que la llave es fabricada especialmente para este tornillo el cual permite retirar y colocar la manija de manera de hacer un cierre temporal.

PRESIÓN NOMINAL: 16 MPa (16 bar, 10 kgf/cm2, 100 mca)

MATERIALES Y COMPONENTES:

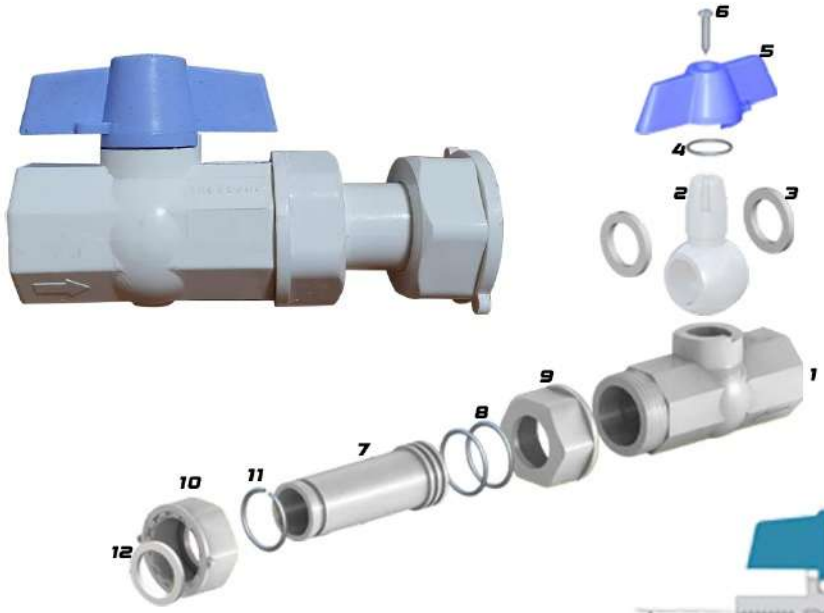

COMPONENTES DE PRODUCTO		
1	Cuerpo de válvula	: PVC - U
2	Esfera de vástago	: POM
3	Asientos	: PTFE
4	O-ring vástago	: NBR
5	Manija	: PVC - U
6	Tornillo Triple Inc.	: Bronce niquelado
7	Niple telescópico	: PVC - U
8	O-ring niple telescópico	: NBR
9	Tuerca tope	: PVC - U
10	Tuerca de acople	: PVC - U
11	Anillo de tope	: Ac. Inoxidable 302
12	Empaquetadura	: NR / SBR

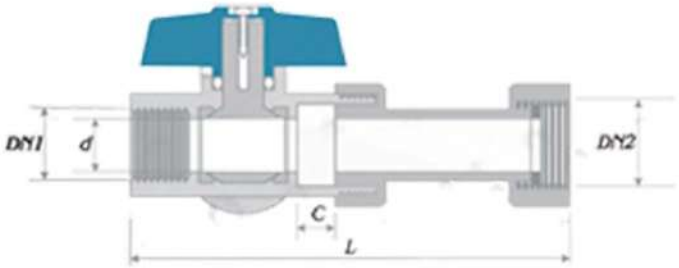

Ø NOMINAL (DN)	PASO DE AGUA d(mm)	DN1 ISO 7/1		DN2 ISO 228/1		Longitud total L±1	Longitud total L±3	Altura total H±1	Resistencia al torque en las roscas daN.m.	Espesor mínimo de pared del cuerpo (E)	Peso Aprox gr.
		Tipo de rosca	Øexterior	Tipo de rosca	Øexterior						
15	15	R 1/2"	20,96	G 3/4"	26,44	92	108	59	4	2,2	106

ENSAYOS

Presión nominal (PN16)	Dimensiones de rosca	Durabilidad	Presión Hidrostática de prueba	Prueba de temperatura
25 bar.	ISO 228/1 ISO 7/1	2500 ciclos	25 bar/1min	38°C / 10bar/1min

sedapal

EMPRESA PERUANA DEL AÑO 2021

EMPRESA PERUANA DEL AÑO 2022

Perú