
# Marco y tapa con visor (NTP 399.169.2013) - modelo Sedapal.





| TIPO | DIAMETRO NOMINAL DEL MEDIDOR | MARCO Y TAPA TERMOPLÁSTICO | | | | | | | | PESO APROX. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PULGADAS | A | B | a | b | C | D | H | ANCLAJE EXTERIOR | Kg |
| CON VISOR | ½" - ¾" | 370 ± 2 mm | 305 ± 2 mm | 117 ± 2 mm | 74 ± 2 mm | 300 ± 2 mm | 234 ± 2 mm | 30,2 mm | 21,5 mm | 1.380 |

# Marco y tapa con visor, modelo comercial.




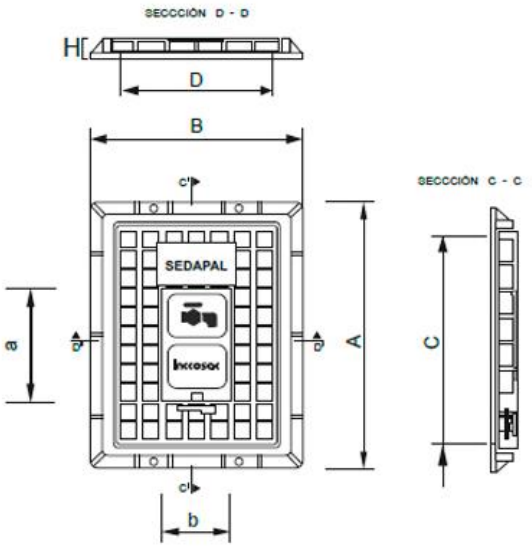

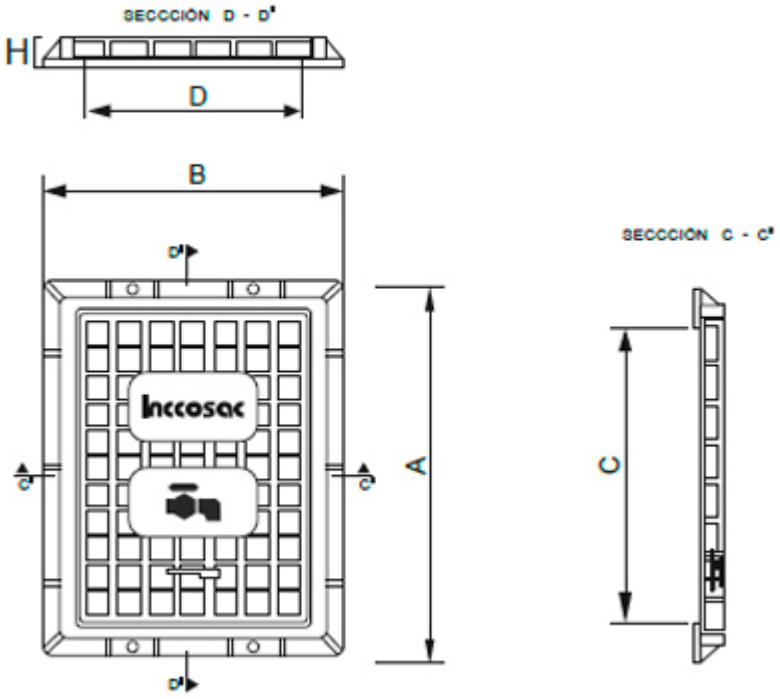
| TIPO | DIAMETRO NOMINAL DEL MEDIDOR | MARCO Y TAPA TERMOPLÁSTICO | | | | | | | | PESO APROX. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PULGADAS | A | B | a | b | C | D | H | ANCLAJEEXTERIOR | Kg |
| CON VISOR | ½" - ¾" | 370 ± 2 mm | 305 ± 2 mm | 117 ± 2 mm | 110 ± 2 mm | 300 ± 2 mm | 234 ± 2 mm | 30,2 mm | 21,5 mm | 1.347 |

# Marco y tapa sin visor, modelo comercial.



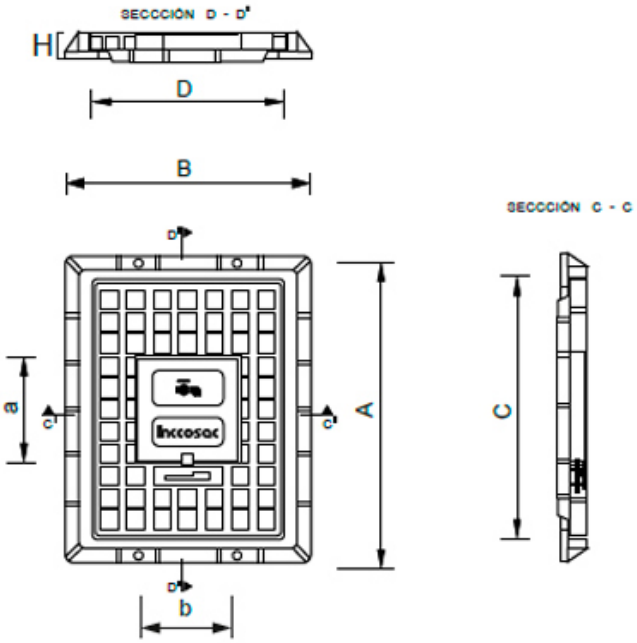


| TIPO | DIAMETRO NOMINAL DEL MEDIDOR | MARCO Y TAPA TERMOPLÁSTICO | | | | | | | | PESO APROX. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PULGADAS | A | B | a | b | C | D | H | ANCLAJE EXTERIOR | Kg |
| CON VISOR | ½" - ¾" | 370 ± 2 mm | 305 ± 2 mm | 117 ± 2 mm | 110 ± 2 mm | 300 ± 2 mm | 234 ± 2 mm | 30,2 mm | 21,5 mm | 1.347 |