VP 200

CONCYSSA INDUSTRIAL

Válvula de paso c/ Niple Telescópico

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

Norma Referencial: NTP 399.165 – 2016 / CTPS – ET – 012 SEDAPAL

USO

Válvula de paso instalada antes del medidor, que además, de controlar el paso del flujo que circula por una conexión domiciliaria, tiene un extremo extensible para acoplar con el medidor de agua potable.

COMPONENTES


1.	Cuerpo de Válvula	: PVC-U
2.	Esfera Vástago	: POM
3.	Asientos	: PTFE
4.	O-ring Vástago	: NBR
5.	Manija	: PP
6.	Tornillo Triple Inc	: Bronce Niquelado
7.	Niple Telescópico	: PVC-U
8.	O-ring Niple Telescópico	: NBR
9.	Tuerca Tope	: PVC-U
10.	Tuerca de Acople	: PVC-U
11.	Anillo Tope	: AC Inoxidable 302
12.	Empaquetadura	: NR / SBR


ENSAYOS


Presión Nominal (PN)	: 10 bar
Dimensiones de Rosca	: ISO 7/1 - ISO 228/1
Durabilidad	: 2500 ciclos
Prueba Presión Hidrostática	: 20 bar por 1min
Prueba de Temperatura	: 38°C / 10 bar por 1min
Presión Neumática	: 10 bar por 1min


GARANTÍA

6 Años

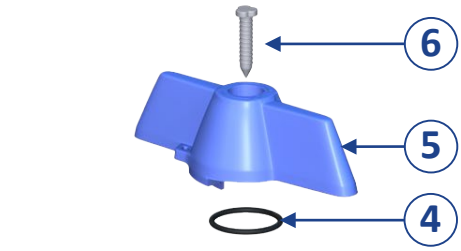

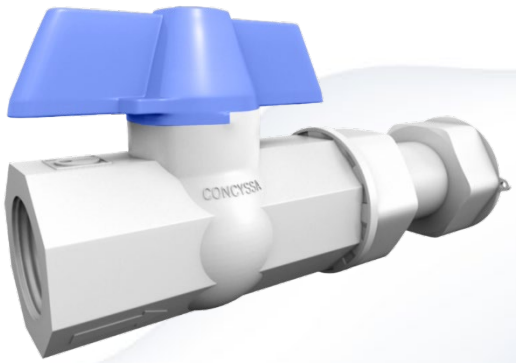

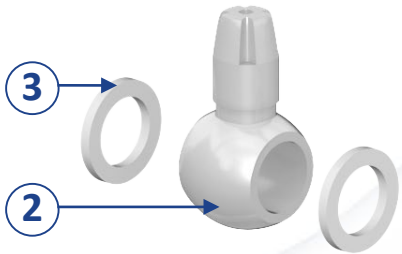

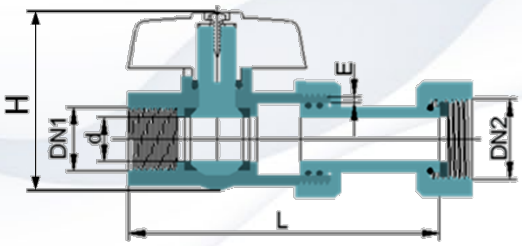

Código	Diámetro Nominal DN	Paso de agua d(mm)	DN1 ISO 7-1 Tipo de Rosca	DN2 ISO 228-1 Tipo de Rosca	Longitud Total L +/- 3 (mm)	Longitud Total + Carreta +/- 3 (mm)	Altura Total H +/- 3 (mm)	Resistencia al torque en las roscas daN.m (mínimo)	Espesor mínimo de pared de cuerpo E (mm)	Peso Aprox. gr.
30012004	15	15	R 1/2¨	G 3/4¨	92	108	59	4	2.2	100
30012005	20	20	R 3/4¨	G 1¨	100	116	66	8	2.5	148
30012006	25	25	R 1¨	G 1 1/4¨	113	129	75	13	2.8	215

V.07