Cim 34

RUBISTAR - RUBINETTO A SFERA CON PORTAGOMMA - NICHELATO - MANIGLIA A LEVA IN ALLUMINIO



Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001:2008.
Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1:2003.
Utilizzato per impianti idrici, applicazioni industriali ed agricole, in generale con ogni fluido non corrosivo.

Garanzia 5 anni.

Prodotto in lega di ottone conforme alla norma EN 12165-CW617N-M.

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO

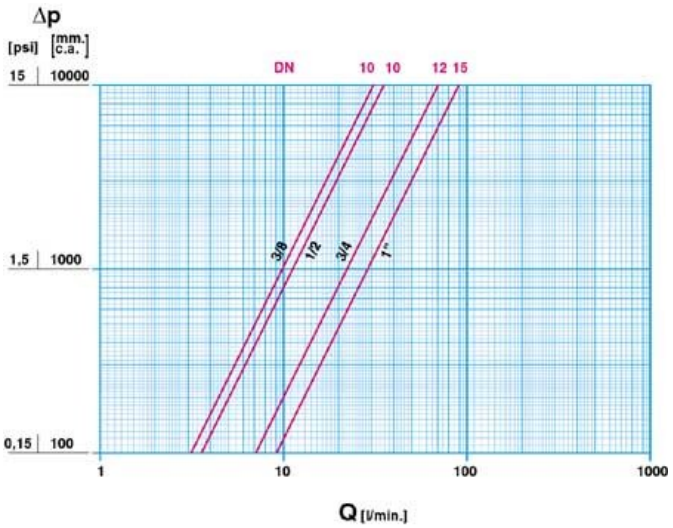


Diagramma perdite di carico
1 l/min = 0,06 m3/h
1 m3/h = 16,67 l/min

DIAGRAMMA PRESSIONE TEMPERATURA


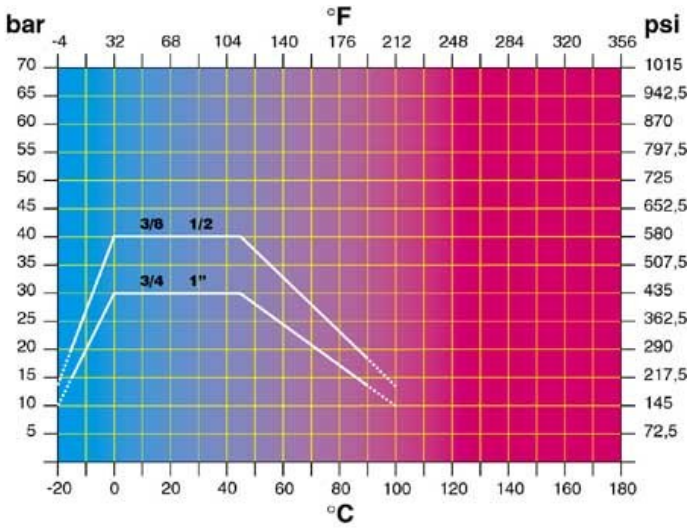


Diagramma pressione / temperatura
1 bar = 14,5 p.s.i.
°C = 5/9 (°F-32)
°F = 32+9/5 °C

© Cav. Uff. Giacomo Cimberio S.p.A. - rev: 7/2005-02-02

cav. uff. GIACOMO CIMBERIO s.p.a.
28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (Novara) - Italy - Via Torchio, 57
Telefono +39 0322 923001 - Fax +39 0322 967216 / 967755 - www.cimberio.com - e.mail: info@cimberio.it

DISEGNO TECNICO E TABELLA

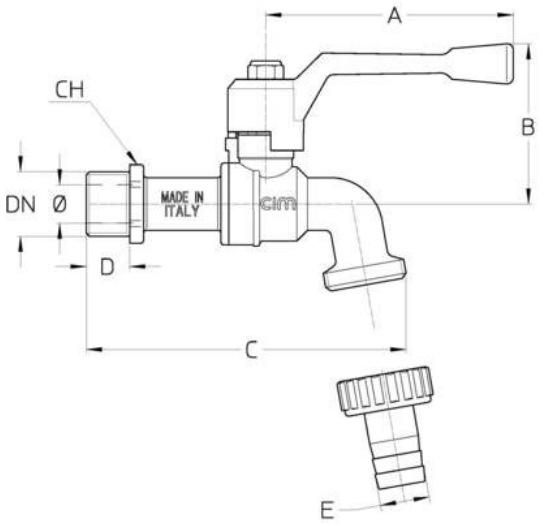

DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Φ mm	10	10	12	15
Grms.	**255**	**265**	**350**	**545**
A	80	80	80	100
B	52	52	53	55
C	98	106	115	131
D	9	14	16	15
E	14	16	28,5	35,5
CH	23	23	29	36

Attacchi:
ISO 228
A richiesta:
ANSI B.1.20.1 (NPT)

CARATTERISTICHE TECNICHE

	KV	CM	CS	MT
DN	3/8	1/2	3/4	1"
Ø mm.	10	10	12	15
KV	1,8	2	4,3	5,4
CM	1	1	1	3
CS	2	2	2	6
MT	10	10	10	10

KV =Portata in m³/h alla perdita di pressione di 1 bar
CM = Coppia di manovra in Nm.
CS = Coppia di spunto in Nm.
MT = Momento torcente di rottura dell'asta in Nm.

CERTIFICAZIONI

© Cav. Uff. Giacomo Cimberio S.p.A. - rev: 7/2005-02-02

cav. uff. GIACOMO CIMBERIO s.p.a.
28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (Novara) - Italy - Via Torchio, 57
Telefono +39 0322 923001 - Fax +39 0322 967216 / 967755 - www.cimberio.com - e.mail: info@cimberio.it

© Cav. Uff. Giacomo Cimberio S.p.A. - rev: 7/2005-02-02

cav. uff. GIACOMO CIMBERIO s.p.a.

28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (Novara) - Italy - Via Torchio, 57
Telefono +39 0322 923001 - Fax +39 0322 967216 / 967755 - www.cimberio.com - e.mail: info@cimberio.it