FUMOSAC
FUNDICION MORENO S.A.C.
LIMA - PERÚ
www.fumosac.com.pe

FICHA TÉCNICA


VÁLVULA TIPO BRIDA

NTP-ISO 7259 SERIE 3 AWWA C-515 / C509

MODELO 2500

NTP 350-064

- Cuerpo, tapa y compuerta de hierro dúctil ASTM A-536-65-45-12 (GGG-40).*
- Pernos y tuercas galvanizadas ASTM A-307. A pedido se abastecerán de acero inoxidable ASTM A276 o F593. *
- Vástago de acero inoxidable con 13% de Cromo. Según la norma DIN 17440. *
- Compuerta cubierta con elastómero EPDM según especificación ISO 3601 / AWWA 509-87.*
- Recubrimiento epóxico interior y exterior de 250 micras NTP 319.123. *
- Pintura Epóxica : Propiedades organolépticas NTP-ISO 10221 / BS 6920*
- Superficie interior totalmente liza. *
- 100% probadas según ISO 5208 – 1.5 veces la presión nominal, . *
- Anillos tóricos fácilmente reemplazables a presión de trabajo, sin sacar la válvula de la línea *
- Bridas según Norma ISO 7005-2. *

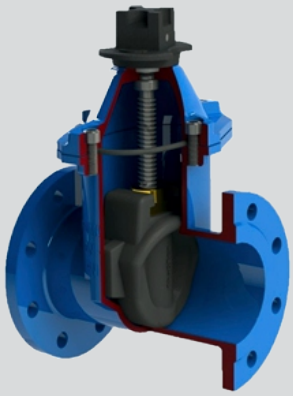



A pedido:


- Extremos BB ANSI Clase 150 y 300.
- Válvulas para aguas residuales recubierta con pintura Epóxica color rojo oxido a +300micras.

Clases de Presión Nominal : **PN10, PN16, PN25.**

DN	L	H
50 (2")	178	217,5
80 (3")	203	274,0
100 (4")	229	311,5
150 (6")	267	401,0
200 (8")	292	497,0
250 (10")	330	648,5
300 (12")	356	760
350 (14")	381	851,5
400 (16")	406	900,0
450 (18")	450	945,0
500 (20")	457	980
600 (24")	450	1400,0

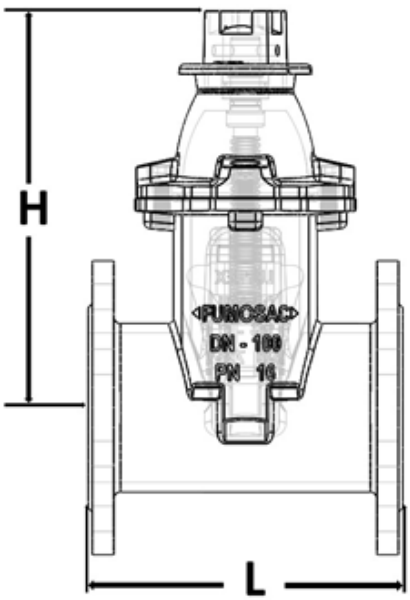

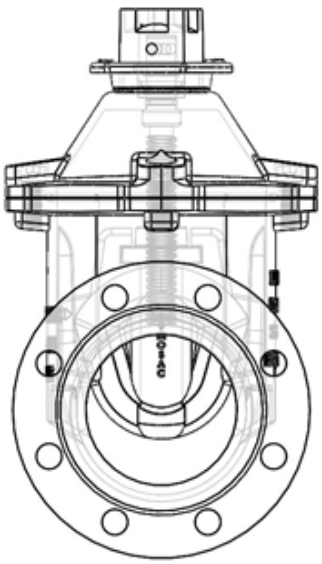

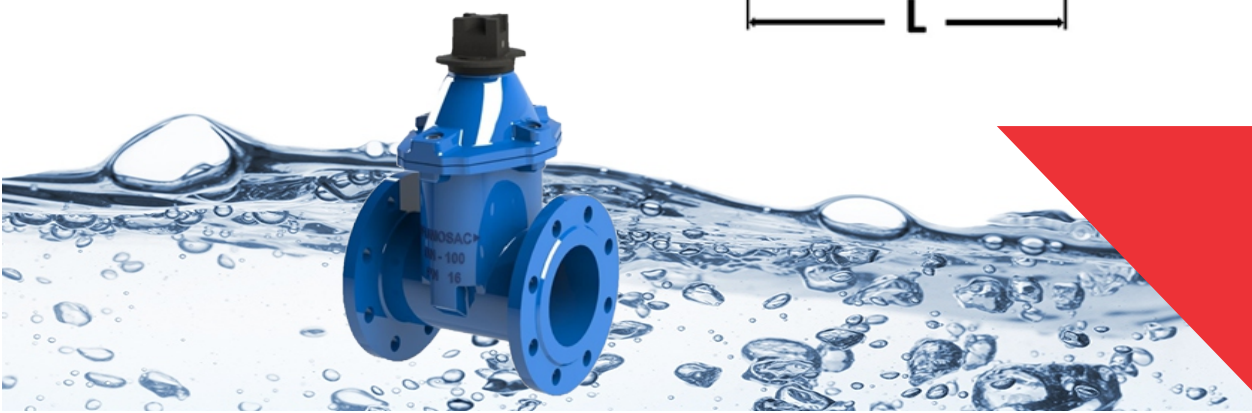

Perú